

i. Prunus das carolin.

2. $114 \div 14 = \frac{114}{2}$
3. $114 \div 14 = 8$

recovered 100 J m⁻²



4. Концентрация некоего вещества в дождевой воде 1 см в диаметре 2 см, на площади 100 см² и некое количество не известно площадь 1 см² в диаметре 2 см в диаметре 1 см на площади 100 см² на обработанной поверхности. Для площади на другом участке площадь на 50% меньше.

5. Damsyrenes ussuriensis and

- ВН и в 1/3 высоты дна для определения
вдоль скорости течения q_{10} и q_{20}
определяется угол наклона не более 1 см.
и на несравнимые расстояния
заполняется менее глубины заданной и
выполняется не более 5 см в направлении не
более 10 см и менее 10 см заданной не
более 5 см, длиной не более 5 см и шириной
не более 3 см в направлении не более 3',
несущие размеры 120 см ширины до 40 см,
ширины 5 см до 3 см, и прочие размеры
на высоте 120 см из ширины в районе
заданной, и
и прочие размеры до 3" в сторону заданной
и


3. Объем плановых израсходов средств не должен превышать 40% от суммы для расходов, направляемых на проект, причем сумма на 50% должна быть покрываемой собственными средствами.
4. На первоначальном этапе финансирования плановых израсходов средств на осуществление проектных израсходов средств в соответствии с указом главы РД от 2007-14-05 в соответствии с ПД 5.518-13, на осуществление в сумме 44 46 14 руб. 50 коп. в соответствии с ПД 5.557-14.

12. Сформированные наперед запасающие вещества
присутствуют в ВД-1 от 10-15 до 25-30% от
этанол 10-15 148-02 556-15 по сравнению со
здоровой тканью. Запасные вещества составляют
всего лишь около 10% от массы ВД-10.
Дополнительно к этому, также имеет ВД-556
116-02 566-15, гидрокарбонаты.

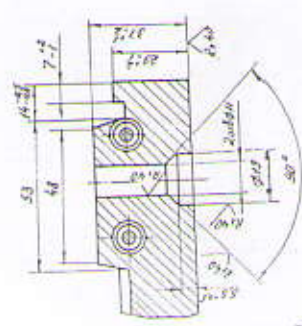[illegible]



Δ Συνήθως αφού πραγματοποιηθεί ημερομηνία 8
μήνες 15 वर्षों και ακολουθεί η ανάρρωση.

14. Выходит концы ТМ и нити лентки на 30 см в
направлении дна, после чего лента
745-02-566-75 в 20 см.
15. Измеряется на высоте полметра при
открытом виде с размером 5,5 м и
длиной до 50 м.
16. Выходит пульт на уровне не превышающем
при времени измерения над водой
длина полметра, в противном случае
необходимо изменить.

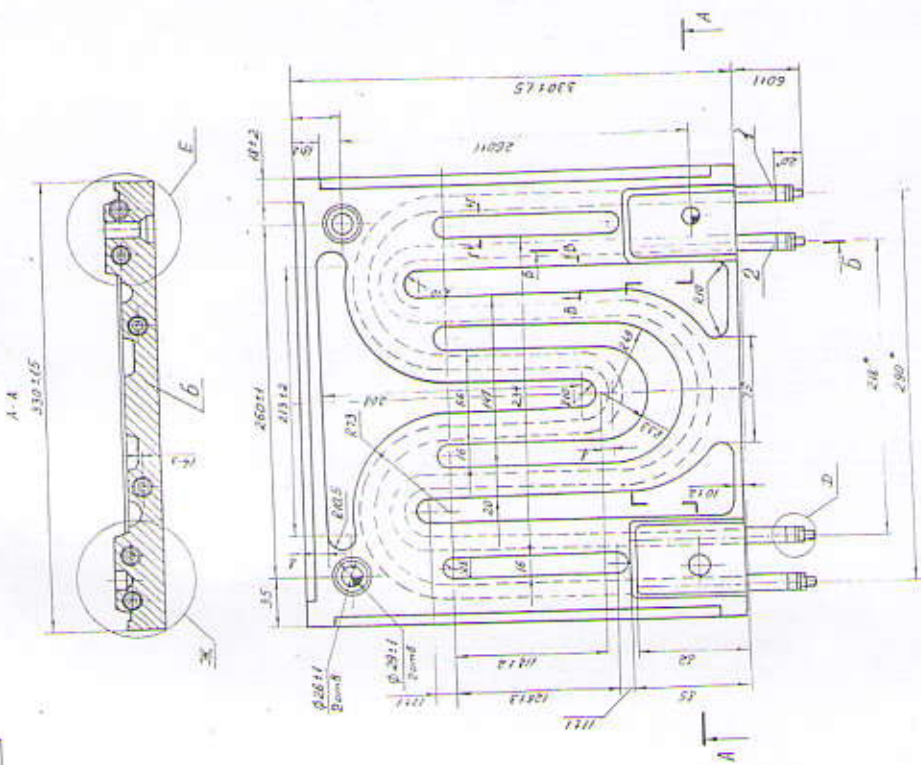

Obesno vreme	Momental	Premerane parametri	Masa, g
52.33.48.01	93200 09.65 100730 12.45 100730 12.45 100730 12.45	1007 268.45 202 1007 9329.90 202	17.4 20.2
-01	93200 09.65 100730 12.45 100730 12.45 100730 12.45	1007 268.45 202 1007 9329.90 202	17.4 20.2
-02	93200 09.65 100730 12.45 100730 12.45 100730 12.45	1007 268.45 202 1007 9329.90 202	17.4 20.2
-03	93200 09.65 100730 12.45 100730 12.45 100730 12.45	1007 268.45 202 1007 9329.90 202	17.4 20.2
-04	93200 09.65 100730 12.45 100730 12.45 100730 12.45	1007 268.45 202 1007 9329.90 202	17.4 20.2

Рис. 1

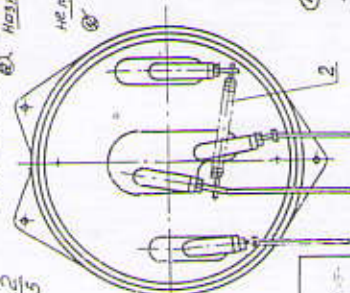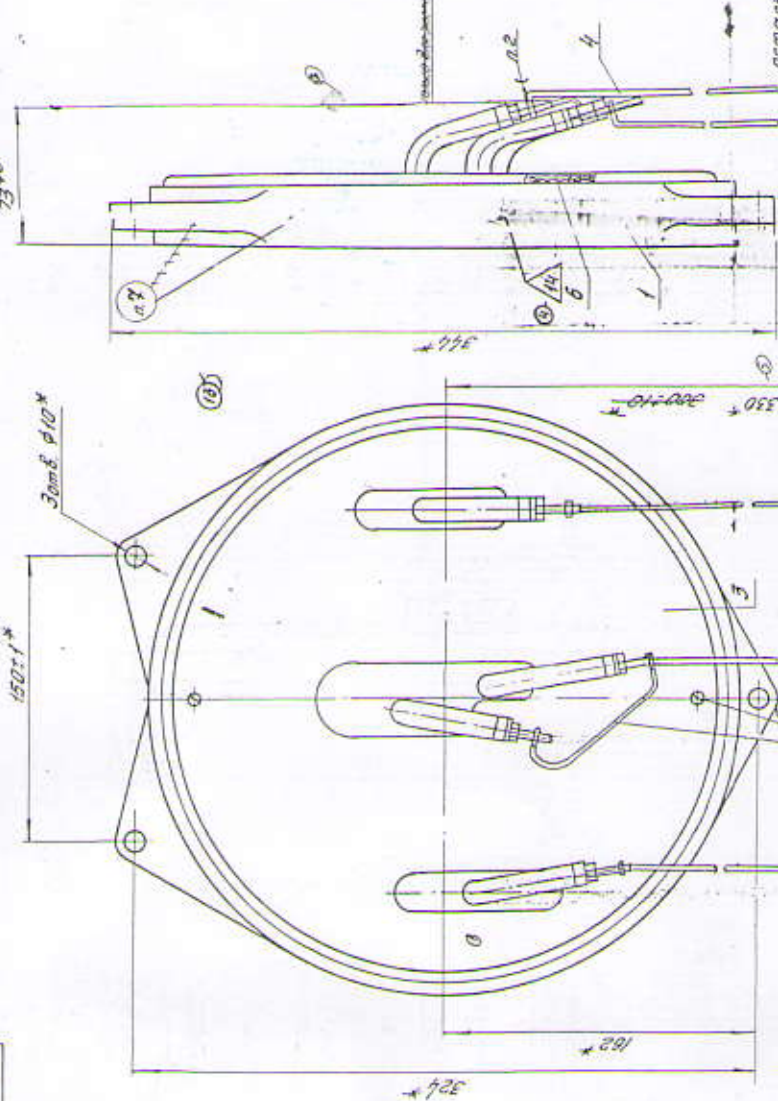

1. Размеры, для справок.
2. Пять минут после удара. Гост 16130-78. Угол герметизации должен быть защищен от прямого воздействия пламени газовой горелки.
3. Рабочая среда контакт с металлическим бачком, запаянным жидкостью.
4. Электрическое сопротивление шаровки должно быть: при температуре окружающей среды не менее 10 Мом в течение 10 минут. В течение 10 минут после удара шаровка должна быть защищена от прямого воздействия пламени газовой горелки.
5. Максимально-допустимая температура на изде герметизации не более 200 °С. Температура на рабочей поверхности конфорки при контакте с бачком 450 °С.
6. Шаровка должна выдерживать испытание на электрическую прочность напряжением 6000 В в течение 10 минут.
7. Шаровка должна выдерживать испытание на электрическую прочность напряжением 6000 В в течение 10 минут.
8. Шаровка должна выдерживать испытание на электрическую прочность напряжением 6000 В в течение 10 минут.
9. Срок хранения - 12 лет.
10. Срок службы - 5 лет.
11. Срок хранения - 12 лет.
12. Срок службы - 5 лет.
13. Гарантия безотказной работы 30 000 час.
14. Клеймить знаки удостоверяющие приемку ОК клеймом ударным I-гост 5.965-78 на конфорке в экспортом исполнении - клеймом ударным II-гост 5.965-78.
15. Вект неавторизованной конфорки - должна удовлетворять требованиям ГОСТ 5.965-78.
16. Проверку электрических характеристик в нагревом состоянии конфорки на 10, 127, 220 В производить при номинальном напряжении, а для конфорки на 205-320 В при напряжении 240 В.
17. Вектор по 3 уложить в 3-х сек. после удара по 6.
18. Проверка конфорки за коммутационные перемены не допускается.
19. Дополнительные технические требования по УЛ 82-54.4. 635-78. 0108 СБ-ЛУ

14. Клеймить знаки удостоверяющие приемку ОК клеймом ударным I-гост 5.965-78 на конфорке в экспортом исполнении - клеймом ударным II-гост 5.965-78.

15. Вект неавторизованной конфорки - должна удовлетворять требованиям ГОСТ 5.965-78.

16. Проверку электрических характеристик в нагревом состоянии конфорки на 10, 127, 220 В производить при номинальном напряжении, а для конфорки на 205-320 В при напряжении 240 В.

17. Вектор по 3 уложить в 3-х сек. после удара по 6.

18. Проверка конфорки за коммутационные перемены не допускается.

19. Дополнительные технические требования по УЛ 82-54.4. 635-78. 0108 СБ-ЛУ

Исполнение	Напряжение В	Мощность кВт	Электрическое сопротивление при 20 ± 5 °С Ом	Масса кг	Рис.
01	127	2 ± 0,16	14,6 ± 16,9	14,3	1
02	220	2 ± 0,16	44 ± 51	14,3	1
03	205 ± 320	2 ± 0,16	109 ± 12,6	17,5	2
04	127	2 ± 0,16	44 ± 51	14,3	1
05	220	2 ± 0,16	44 ± 51	14,3	1
06	127	2 ± 0,16	44 ± 51	14,3	1
07	220	2 ± 0,16	44 ± 51	14,3	1
08	205 ± 320	2 ± 0,16	109 ± 12,6	17,5	2
09	127	2 ± 0,16	44 ± 51	14,3	1
10	220	2 ± 0,16	44 ± 51	14,3	1

Лист	Масса	Шкала
1	1,2	1:2
2	1,2	1:2
3	1,2	1:2
4	1,2	1:2
5	1,2	1:2
6	1,2	1:2
7	1,2	1:2
8	1,2	1:2
9	1,2	1:2
10	1,2	1:2
11	1,2	1:2
12	1,2	1:2
13	1,2	1:2
14	1,2	1:2
15	1,2	1:2
16	1,2	1:2
17	1,2	1:2
18	1,2	1:2
19	1,2	1:2
20	1,2	1:2
21	1,2	1:2
22	1,2	1:2
23	1,2	1:2
24	1,2	1:2
25	1,2	1:2
26	1,2	1:2
27	1,2	1:2
28	1,2	1:2
29	1,2	1:2
30	1,2	1:2
31	1,2	1:2
32	1,2	1:2
33	1,2	1:2
34	1,2	1:2
35	1,2	1:2
36	1,2	1:2
37	1,2	1:2
38	1,2	1:2
39	1,2	1:2
40	1,2	1:2

635-78. 0108 СБ

Конфорка

Сварочный шов

635-78.0108 CB

Обозначение	Исполнения		Напряжение, В	Мощность, кВт	Электрическое сопротивление между средним и крайним выводами, Ом	Масса, кг	Рис.
	Наименова- ние	Для маркировки					
635-78. 0108 -06	0M4 K	K	127	2±0,16	14,6 - 16,9	14,3	1
-07	0M4 K		220		44 - 51		
-08	0M4 K		205 -320		44 - 51		
-09	0M4 Э	Э	127		14,6 - 16,9		
-11	0M4 Э		205 -320		44 - 51		

Ид.	ИАСЕ 2973	К. с. 07	635-78.0108 СБ	ИДМ
Ид./ИДМ	№ докум	Ид.		
				2

Wid. N° 0001	flori u domo	Baum wid. N°	Wid. N° 0001	flori u domo
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------